


# Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-F 7 18°

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: \_\_\_\_\_

Investicijski načrt: \_\_\_\_\_

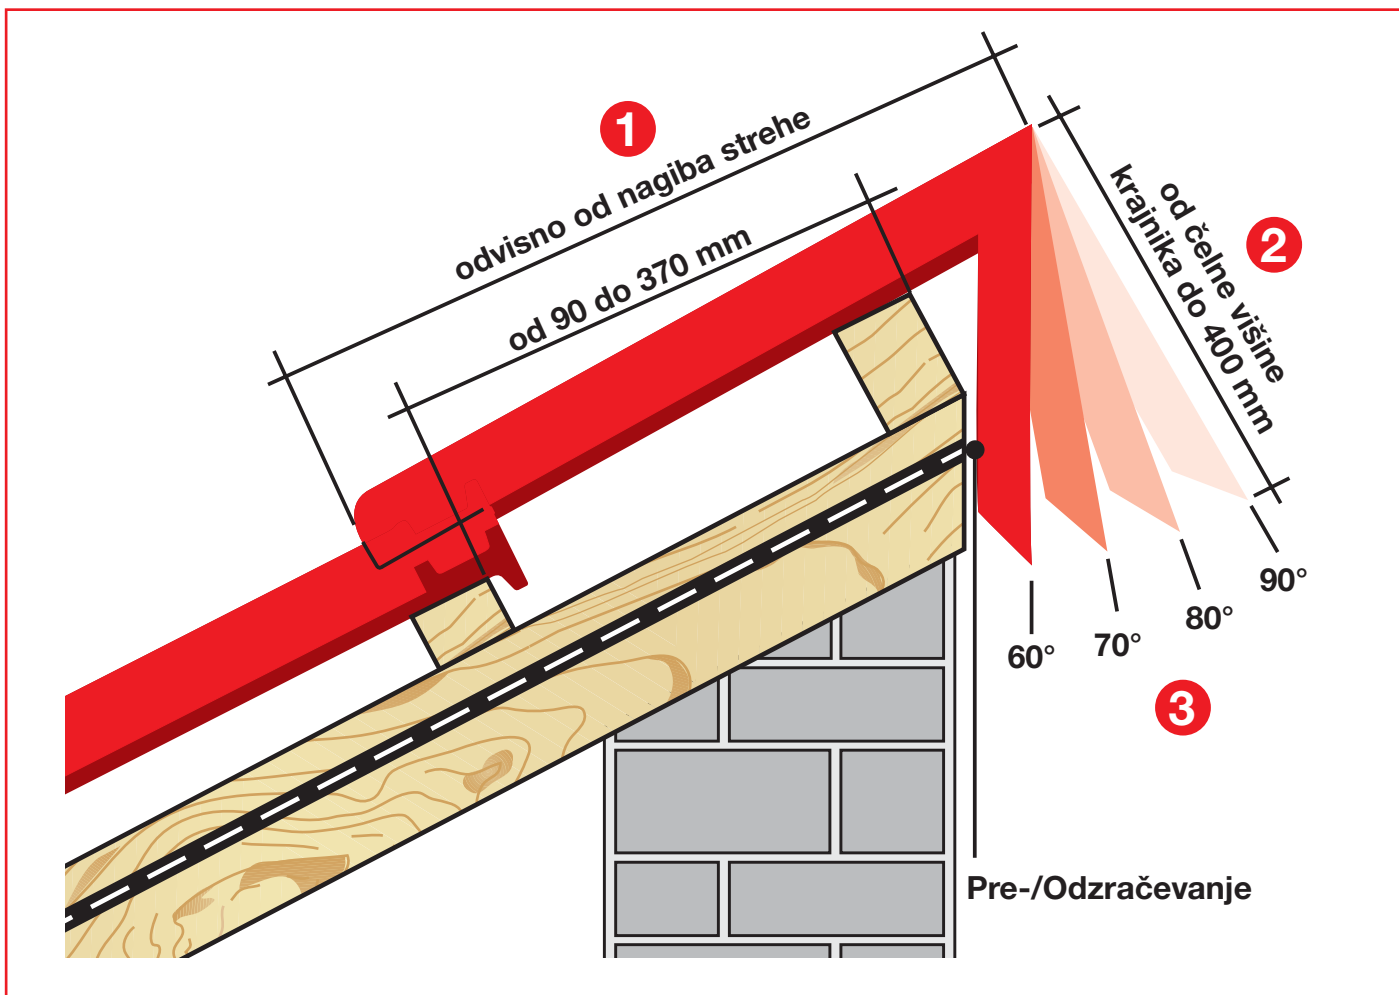

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>90°</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 370 mm ± 15 mm</li> <li>• min. letvanje od 90 mm ± 15 mm</li> </ul> |
| <b>80° = NS 10°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 340 mm ± 15 mm</li> <li>• min. letvanje od 90 mm ± 15 mm</li> </ul> |
| <b>70° = NS 20°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 315 mm ± 15 mm</li> <li>• min. letvanje od 90 mm ± 15 mm</li> </ul> |
| <b>60° = NS 30°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 285 mm ± 15 mm</li> <li>• min. letvanje od 90 mm ± 15 mm</li> </ul> |

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm  
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

**Mere, ki jih poda stranka:**

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ ° <math>\sphericalangle</math>

**Vijačna odprtina:**

Nagibni predel

Utor

Strešnik na zgornji strani

Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: \_\_\_\_\_

Korekcije: \_\_\_\_\_