


# Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-H 10

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: \_\_\_\_\_

Investicijski načrt: \_\_\_\_\_

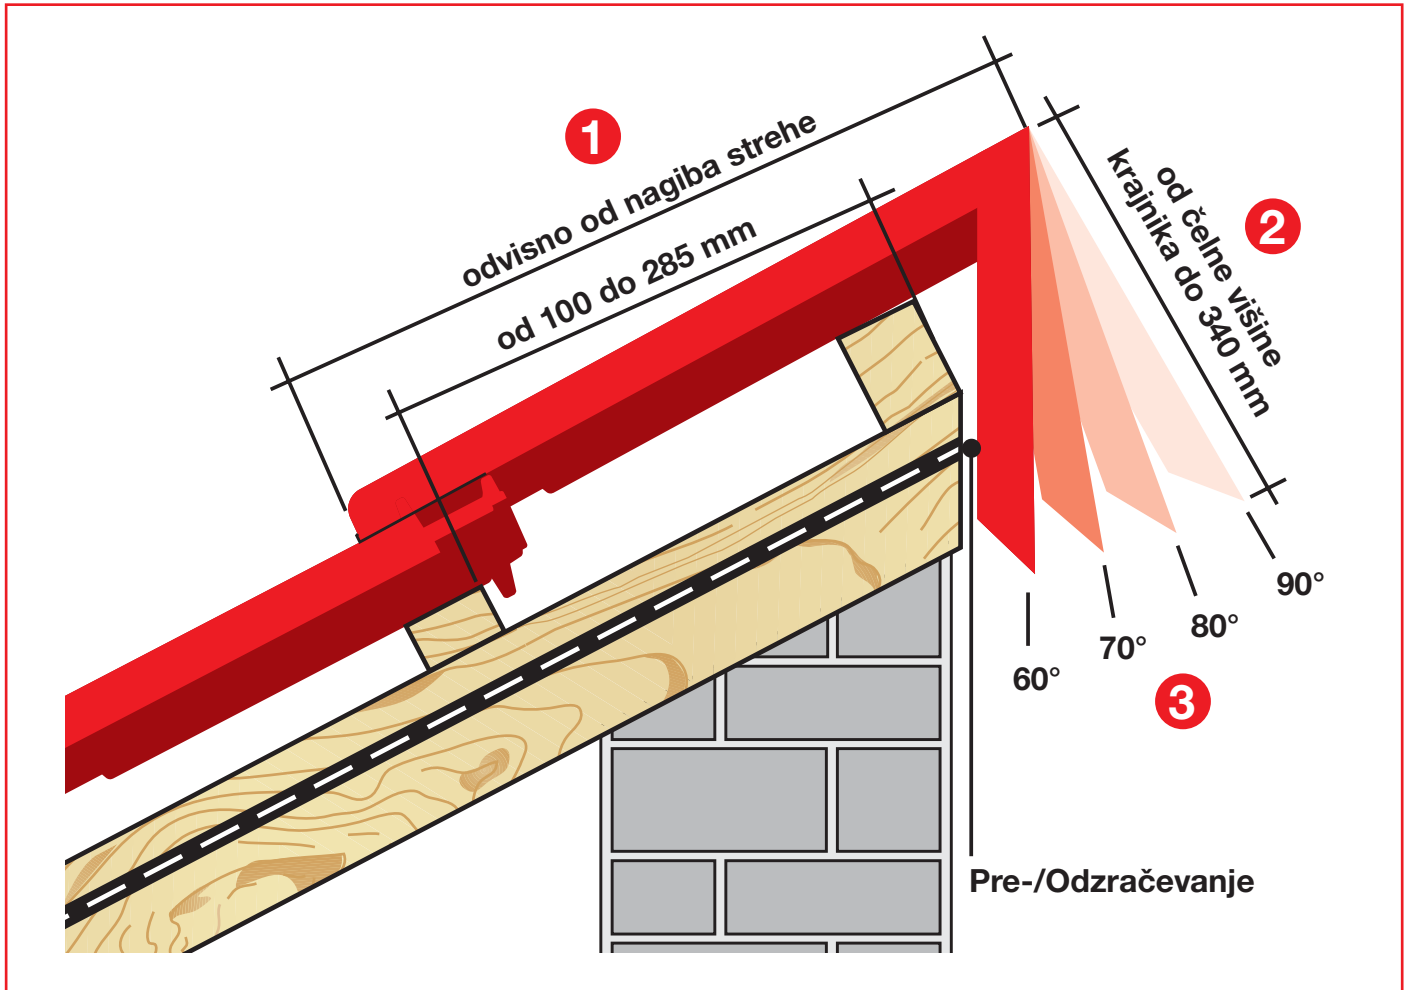

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>90°</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 285 mm</li> <li>• min. letvanje od 100 mm</li> </ul> |
| <b>80° = NS 10°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 255 mm</li> <li>• min. letvanje od 100 mm</li> </ul> |
| <b>70° = NS 20°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 235 mm</li> <li>• min. letvanje od 100 mm</li> </ul> |
| <b>60° = NS 30°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maks. letvanje od 205 mm</li> <li>• min. letvanje od 100 mm</li> </ul> |

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm  
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

### Mere, ki jih poda stranka:

1 =	_____	mm
2 =	_____	mm
3 =	_____	° <math>\triangleleft</math>

### Vijačna odprtina:

- Nagibni predel
- Utor
- Strešnik na zgornji strani
- Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: \_\_\_\_\_

Korekcije: \_\_\_\_\_